

## Filter Typ F

### Pflege und Wartung

Lediglich die Filter der Ansaugstellen müssen zur Erhaltung der Förderleistung von Zeit zu Zeit gereinigt beziehungsweise ersetzt werden, ansonsten bedarf es keinerlei Wartung.

Die Frontplatte kann zu diesem Zweck leicht von Hand, durch drücken der Entriegelungstaste, entfernt und wieder aufgesteckt werden.

Die Filter können ein- bis zweimal gereinigt, und müssen danach ersetzt werden. Die Reinigung erfolgt am besten handwarm, mittels fettlöslichem Haushaltsspülmittel. Beim Einsetzen des Filters sollte darauf geachtet werden, dass dieser nach dem Waschen trocken, und mit der weissen Seite nach vorne eingesetzt wird (Blau nach innen).



**Filterreinigung ist je nach Benutzungsgrad der Räume in Abständen von drei bis sechs Monaten durchzuführen.**

Am besten wäre es wenn der Filter in ungebrauchtem Zustand den Erstbeziehern übergeben wird. Oder es wird dafür gesorgt, dass das Gerät während den Bauarbeiten nicht in Betrieb genommen werden kann.

Die entsprechenden Filter können direkt bei der Firma Trivent AG bezogen werden. Die entsprechenden Bestellnummern finden Sie auf dem eingebauten Ventilator, sowie auf diesem Merkblatt.




**Es ist dringend erforderlich, dass die Wohnungsinhaber durch die Hausbesitzer oder Hausverwalter auf die Sauberhaltung der Filter hingewiesen und dazu verpflichtet werden. Nur durch die Einhaltung der regelmässigen Filterwartung ist ein einwandfreier und effektiver Betrieb der Limodor Ventilatoren gewährleistet.**

Bei Mehrfamilienhäusern mit vielen Wohnungen/Ventilatoren ist es sinnvoll, den Einkauf und die Filterverwaltung von der Verwaltung oder dem Hauswart in regelmässigen Abständen zu organisieren.

### Bestell-Daten

Beschreibung	Typ	Artikel Nr.
Filter F 226 × 226 × 16 mm	Packung à 5 Stk.	91105
Filter F 226 × 226 × 16 mm	Packung à 10 Stk.	91110

## Filtre Type F

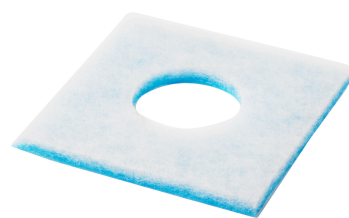

### Entretien et maintenance

Seuls les filtres des éléments d'extraction d'air sont à nettoyer ou à remplacer de temps à autres pour le maintien du débit d'air. Sinon, aucune autre maintenance n'est nécessaire.

Le cache peut, à cet effet, être enlevé manuellement puis remboîté.

Les filtres peuvent être nettoyés une à deux fois et doivent être ensuite remplacés. Le nettoyage se fait de préférence à la température de la main au moyen de produits nettoyants ménagers. Il convient, lors de la pose du filtre, de veiller à ce qu'il soit encastré bien sec après le nettoyage et la face blanche orientée vers l'avant (face bleue orientée vers l'intérieur).



**Selon le degré d'utilisation des locaux, le nettoyage des filtres doit avoir lieu à des intervalles se situant entre trois et six mois.**

De préférence, il est bon de remettre le filtre non utilisés aux premiers résidents. Ou bien, il convient de ne pas mettre en marche l'appareil lors des travaux.

Les filtres requis peuvent être commandés directement auprès de la Société Trivent AG. Les numéros de commande requis figurent sur le ventilateur encastré ainsi que sur cette fiche technique.



**Il est indispensable que les propriétaires ou le syndic sensibilisent et obligent les résidents au maintien de filtres propres. L'utilisation des ventilateurs Limodor ne donnera pleinement satisfaction et ne sera pleinement efficace que si les intervalles d'entretien sont respectés.**

Pour les immeubles multifamiliaux/à plusieurs ventilateurs, il est utile confier l'organisation et l'entretien des filtres à l'administration ou le concierge à intervalles réguliers.

### Reference de commande

Description	Type	N° d'article
Filtre F 226 × 226 × 16 mm	Paquet de 5 unités	91105
Filtre F 226 × 226 × 16 mm	Paquet de 10 unités	91110